


Схема очистных сооружений причалов 5,6
на территории ООО «ВСК»

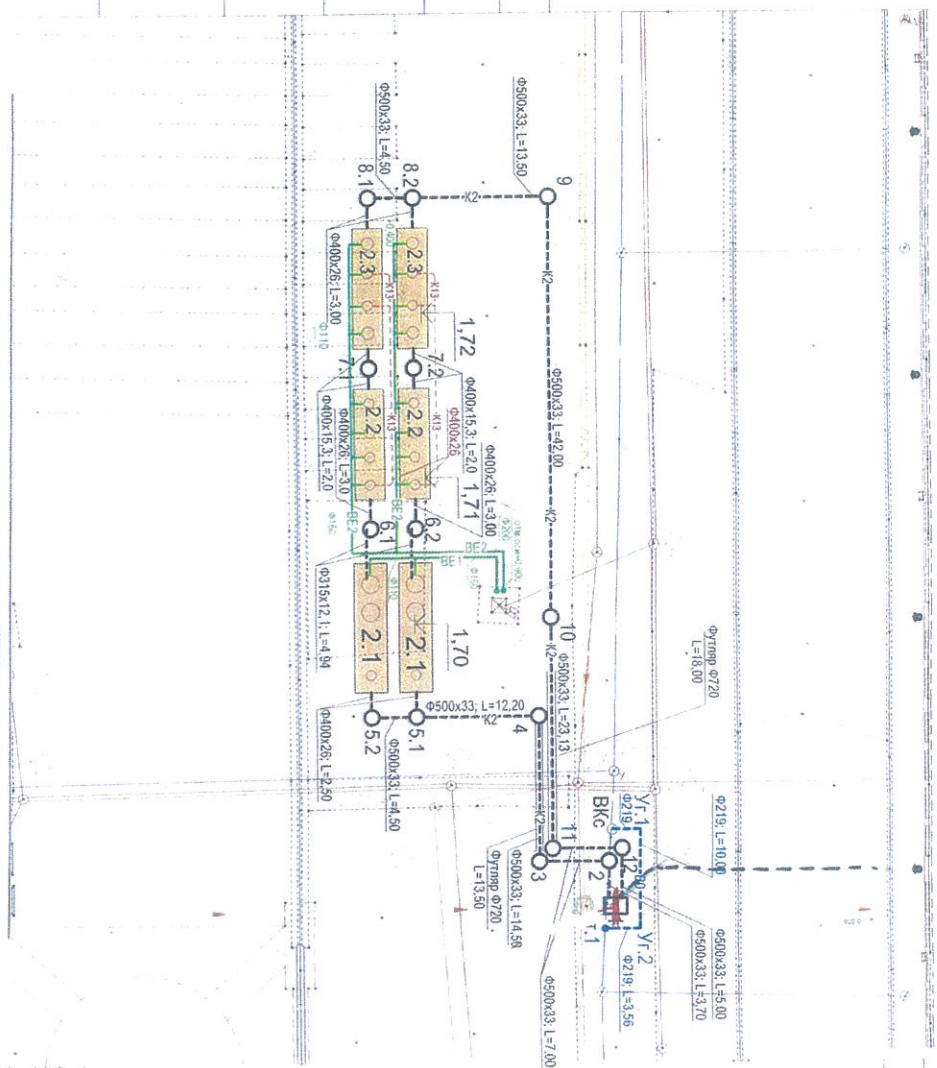

Экспликация соору

Номер на плане	Наименование
2	Очистные сооружения
2.1	Резервуар V=100м³ с КНС
2.2	Нефтеуловитель ЭКО-Н-90
2.3	Фильтр сорбционный ФСБ-90

- Примечания:
1. В колодцах 5, 1...2, 7, 1...2 располагается запорная арматура;
 2. В колодцах 6, 1...2 предусмотрено гашение напора;
 3. Колодец 9 предназначен для отбора проб;
 4. В колодец 10 расположен узел учета очищенных дождевых вод;
 5. Проектом предусмотрена перекачка водопровода из-под застройки распределительной камеры 1 дождевой канализации;
 6. Система естественной вентиляции BE1 разработана на листе 11;
 7. Система естественной вентиляции BE2 разработана на листе 12.

Условные обозначения:

- K2 - канализация дождевых и талых вод.
K13 - трубопровод промывных сточных вод.
BE1 - вентиляция естественная резервуаров.
BE2 - вентиляция естественная нефтеотделителей и фильтров сорбционных.
BO - водопровод объединенный хозяйственно-противопожарный

1703-ТК				
Реконструкция причала №5 ООО "Восточная Сивидорная Компания" под перегрузку угля со строительством очистных сооружений. Очистные сооружения дождевого стока причала №5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разраб.	Седых	1703-ТК-01.17		
Технологические коммуникации				
Р		3	Страна	Лист
План сетей К2, К13, В2, ВЕ1, ВЕ2				
М 1:500				
ООО "ЛОТОС-ТУР-проект"				