



10410-425-020

6.3 (✓)

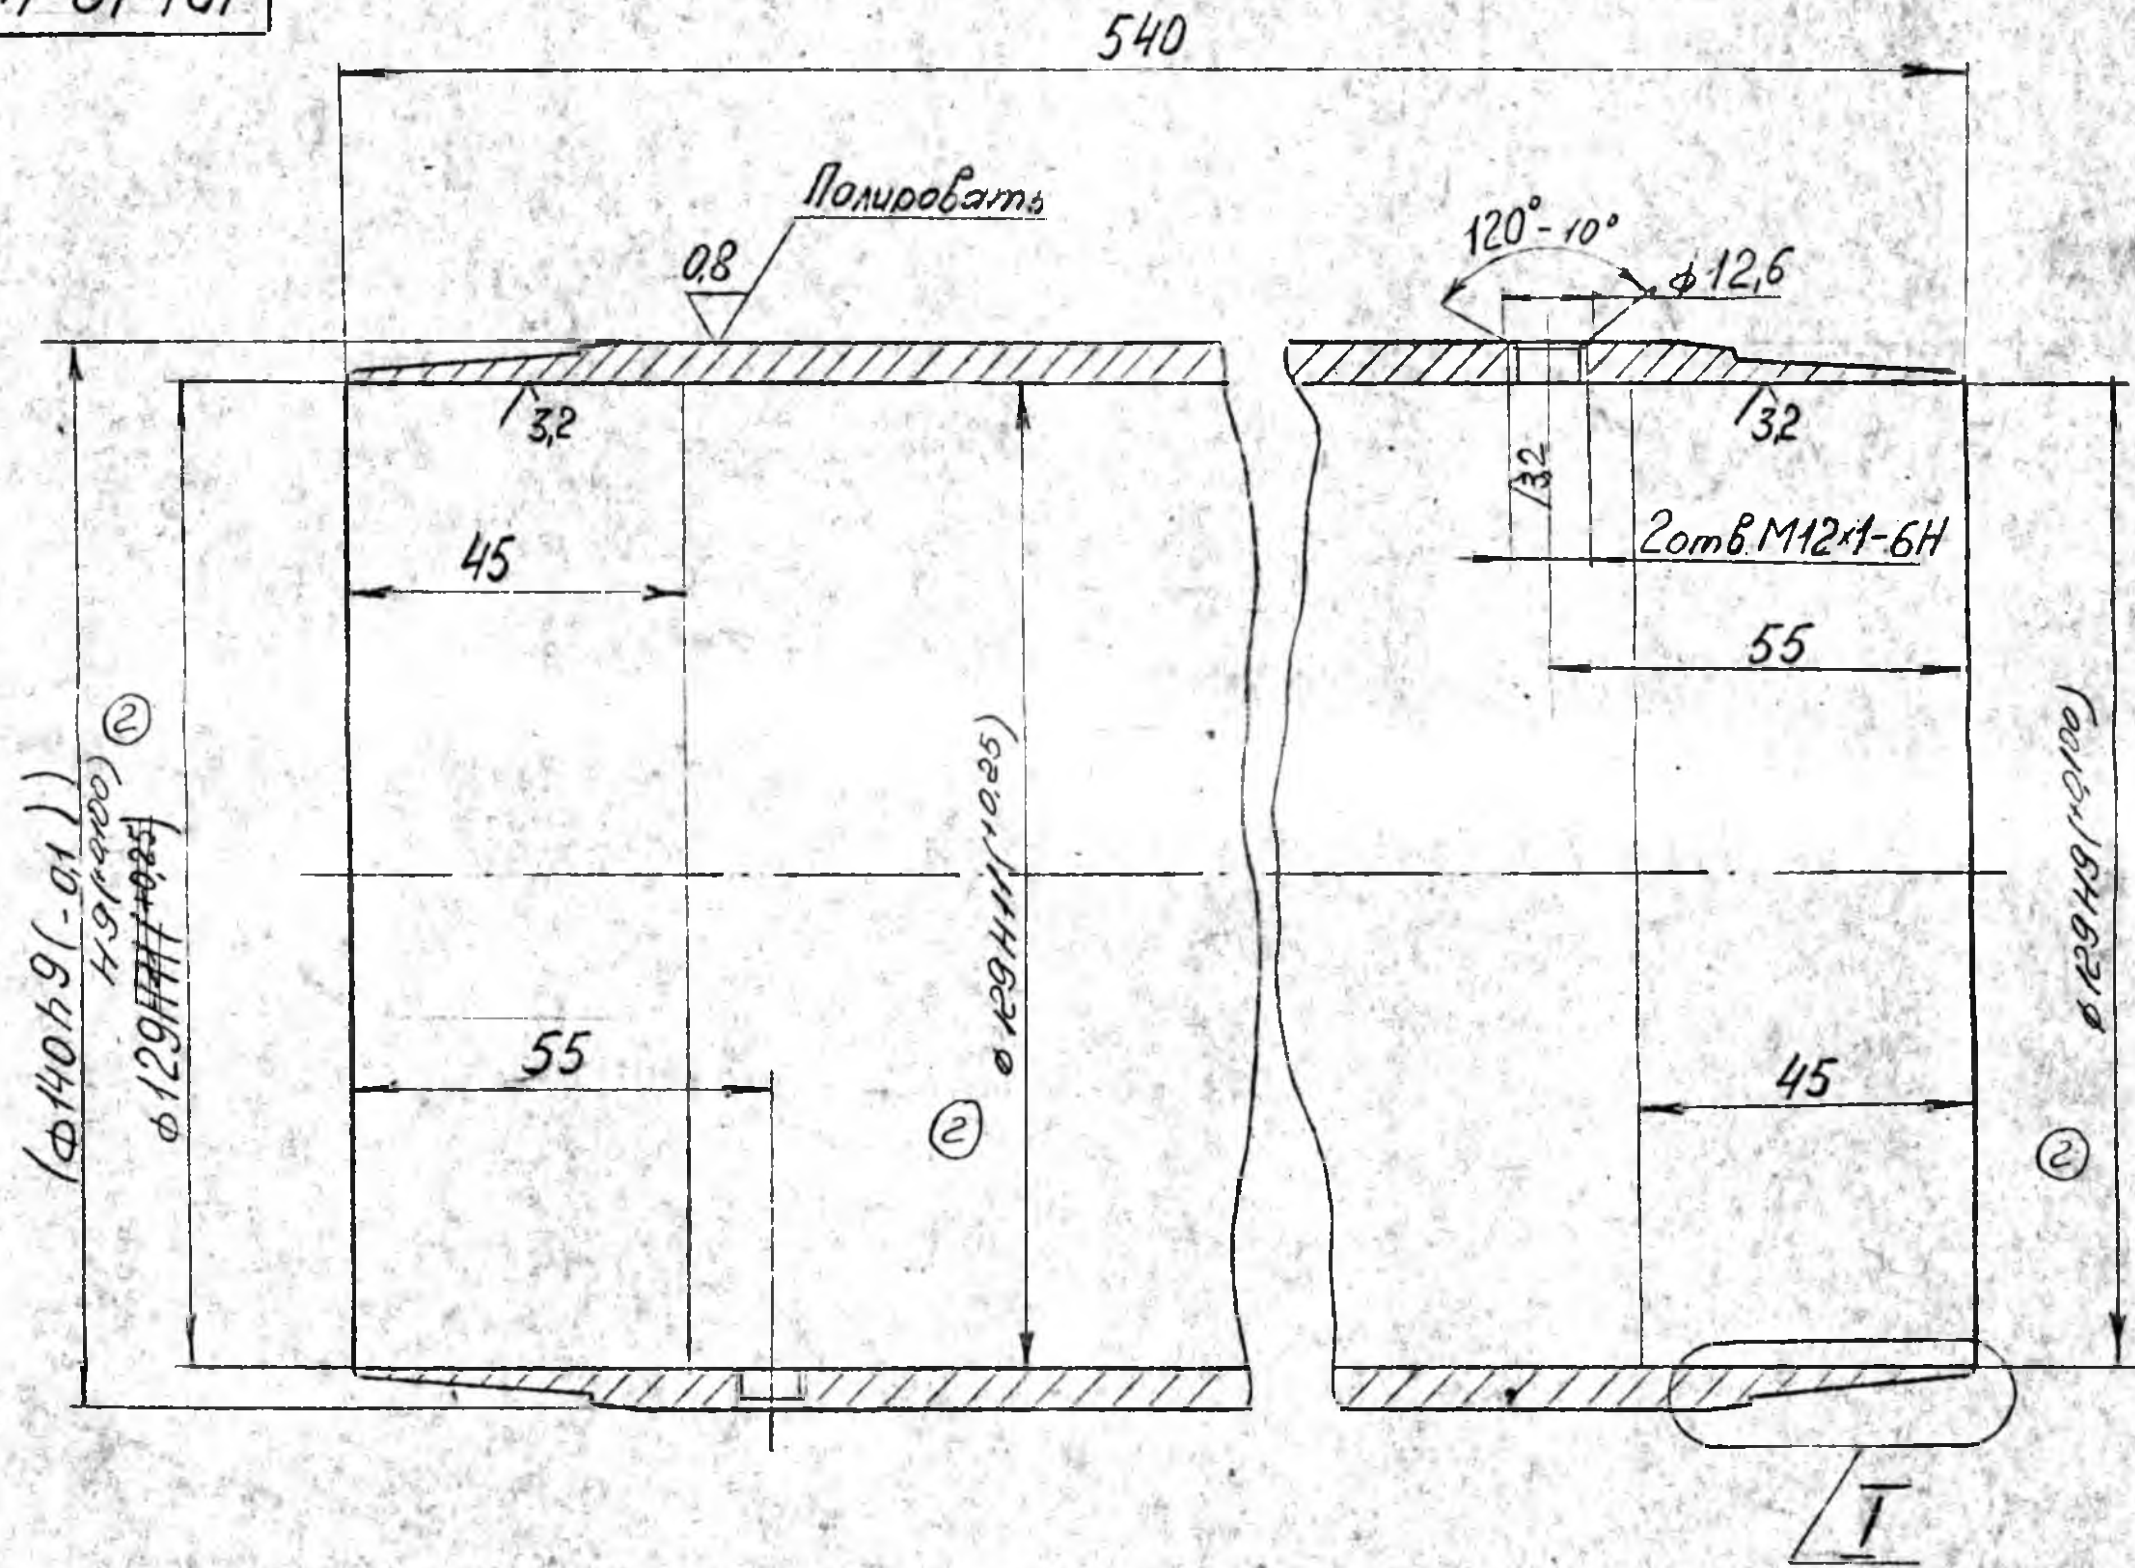

1. Облицовка по группе IV ГОСТ 5.9209-75
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $h14; H14; \pm IT14$
3. Размеры в скобках - после сборки
- ② 4. Подвергнуть гидравлическому испытанию водой на прочность и плотность давлением 196 кПа (2,0 кгс/см<sup>2</sup>) в течение 5 минут. Протечки и течи при испытании не допускаются.

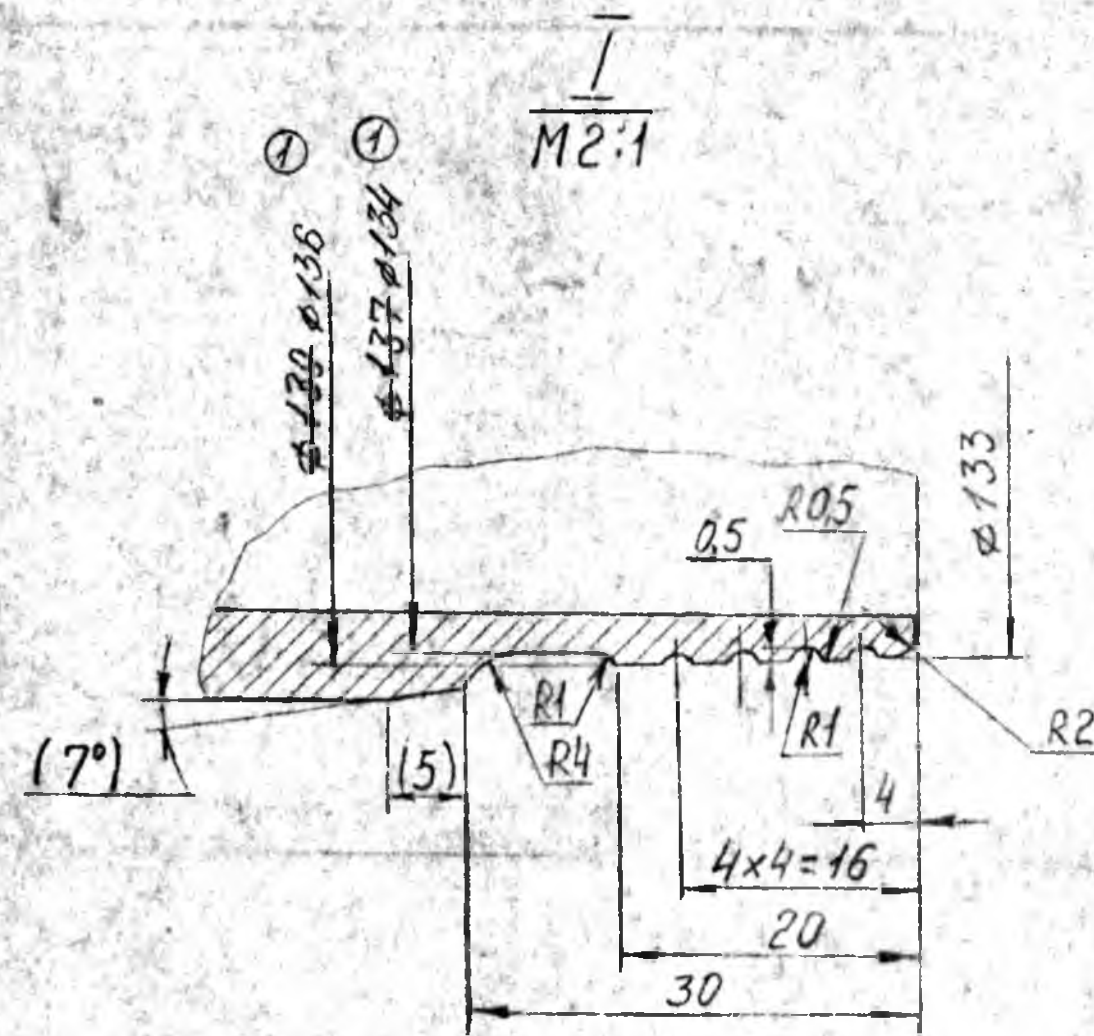

Габарит для головного

|               |         |         |       |
|---------------|---------|---------|-------|
| 1600          | Соболев | 18.4.   | 19.01 |
| 1900          | Сергеев | 19.01   | 19.01 |
| 1400          | Иванов  | 19.01   | 19.01 |
| Подразделение | Фамилия | Подпись | Дата  |
| Согласовано   |         |         |       |

|                         |       |         |  |
|-------------------------|-------|---------|--|
| 10410-425-020           |       |         |  |
| Облицовка промежуточная |       |         |  |
| Лист                    | Масса | Масштаб |  |
| 1                       | 19,2  | 1:1     |  |
| Бр 01042                |       |         |  |
| ОСТ 5920881             |       |         |  |
| Предприятие             |       |         |  |
| п/я Р-6397              |       |         |  |