



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Водник»
Чернорусов Г.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 130

на подключение к центральной системе холодного водоснабжения

р.п. Тоншаево

«05» июля 2022 г.

Объект: жилые дома блокированной застройки (4 блока) по адресу:

- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 1;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 3;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 4;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 5;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 6;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 7;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 8;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 10;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 12;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 14;
- Нижегородская обл., Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Д. Ягидарова, д. 16;

Заказчик: Администрация Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области (Исх-143-363454/22 от 03.08.2022)

Характеристика точки присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения:

- 1.1 Место присоединения – водопроводная сеть, согласно схеме.
- 1.2 Давление в водопроводной сети на границе раздела эксплуатационной ответственности – 1,5 кгс/см².
- 1.3 Максимальная разрешенная нагрузка по водоснабжению на один земельный участок: 6 м.куб/ч

- 1.4 Диаметр существующего водопровода в точке подключения – 50 мм.
- 1.5 Материал существующего водопровода в точке подключения – пластик.
- 1.6 Свободная мощность – 10%.
2. Подключение к централизованной системе водоснабжения разрешено при выполнении следующих условий:
 - 2.1 Выполнить прокладку участка водопровода от колодцев до объекта не менее 32 мм., участок трубопровода, проходящий под проезжей частью, положить в металлической гильзе.
 - 2.2 Выполнить проектную документацию на строительство наружных и внутренних сетей водопровода в организации, имеющей допуск СРО на данный вид работ.
 - 2.3 Проект согласовать с организацией водопроводно-канализационного хозяйства до начала работ.
 - 2.4 Глубина заложения проектируемой трубы не менее 1,8 м.
 - 2.5 В точке подключения к центральной сети водоснабжения предусмотреть (при необходимости) устройство водопроводного колодца.
 - 2.6 На месте врезки в колодце установить запорную арматуру.
 - 2.7 При производстве скрытых земляных работ вызвать представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства для приемки.
 - 2.8 Предоставить платежные документы на материалы и сертификаты качества на трубу.
 - 2.9 Выполнить дезинфекцию построенных водопроводных сетей, подключаемых к системе водоснабжения, в присутствии представителей организации водопроводно-канализационного хозяйства.
 - 2.10 Граница раздела эксплуатационной ответственности с организацией водопроводно-канализационного хозяйства точка подключения к центральной системе водоснабжения, согласно схеме.
 - 2.11 Предоставить исполнительную документацию на вновь построенные водопроводные сети.
 - 2.12 Выполнить подключение объекта к центральной системе водоснабжения.
 - 2.13 За технологическое присоединение организацией водопроводно-канализационного хозяйства плата не взимается.
 - 2.14 По окончании технологического присоединения заключить договор на водоснабжение с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.
 - 2.15 По окончании всех работ восстановить дорожное покрытие за свой счет.
 - 2.16 Перед производством земляных работ оформить ордер на производство земляных работ.
 - 2.17 Срок подключения – в течение действия технических условий.
3. Требования к учету холодной воды:

- 3.1 Установить прибор учета холодного водоснабжения, согласно техническому паспорту, перед водомером установить фильтр.
- 3.2 Диаметр прибора учета ХВС рассчитать проектом, согласовать с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.
- 3.3 Запрещается любое присоединение к системе ХВС, минуя водомер.
- 3.4 В случае если узел учета воды размещен не на границе эксплуатационной ответственности, то расчет объема поданной воды будет производиться с учетом потерь в водопроводных сетях от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета.

4. Срок действия технических условий 3 года со дня выдачи.

Приложения:

- схема подключения к централизованной системе водоснабжения – 1 лист

Технические условия разработаны:

Гл. инженер  Смирнов А.Н.

Технические условия получены:

ФИО


подпись

дата

Приложение

Техническое условие на подключение к
системе водоснабжения

А.Н. Смирнов

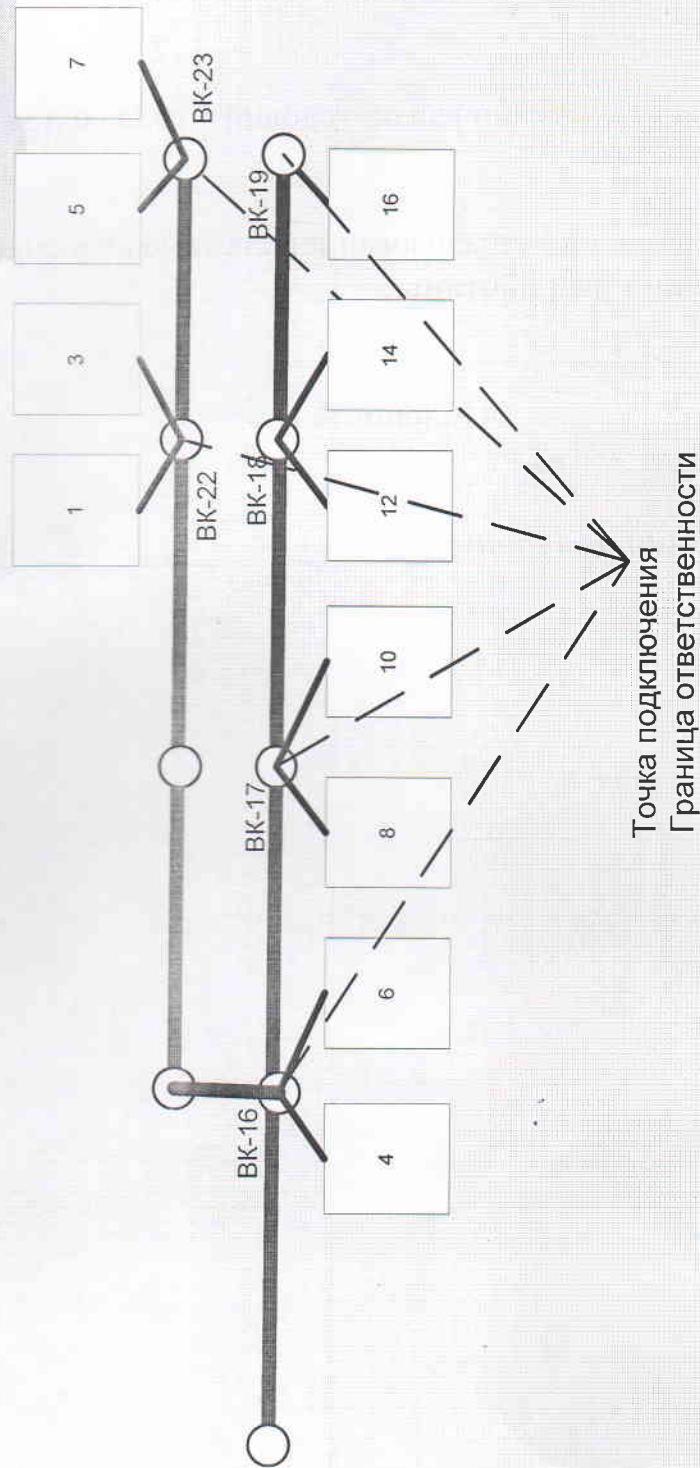

Гл. инженер

А.Н. Смирнов

БК-16, БК-17, БК-18, БК-19, БК-22, БК-23 - существующие водопроводные
колодцы