



Размер 1-1
(панели ФЭМ условно не показаны)



- * - размер уточнить при монтаже.
- ** - свая поставляется комплектно с ОК, устанавливается в 194ДМБ-СЭС-Р-АС3.
- 1 За отметку 0,000 принят уровень земли.
- 2 Толщина С-профиля t=3 мм.
- 3 Разрез 2-2, спецификацию элементов см. 194ДМБ-СЭС-Р-АС4 лист 42.
- 4 Обработать Циалом поврежденные в процессе монтажа антикоррозионные покрытия деталей, а так же сами установленные крепежные элементы.
- 5 Высоту установки КШПТ уточнить по месту. Установить шкаф максимально высоко.
- 6 Все монтажные работы КШПТ и установку дополнительной сваи вести в соответствии с "Руководством по монтажу и эксплуатации" для низковольтного комплектного устройства "Коммуникационный шкаф постоянного тока КШПТ".

Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Грицута			15.08.19	Крепление и фундамент	Стадия	Лист	Листов
Рук. группы		Коваленко			15.08.19		Р	-	1
Гл. спец.		Сузукский			15.08.19				
Нач. отд.		Штоль			15.08.19	Крепление			
Н. контр.		Штоль			15.08.19				
ГИП		Кондратьев			15.08.19				







232.70.13

Согласовано	

Взам. инв. N	---
--------------	-----

Подпись и дата	
----------------	--

Инв. N подл.	---
--------------	-----

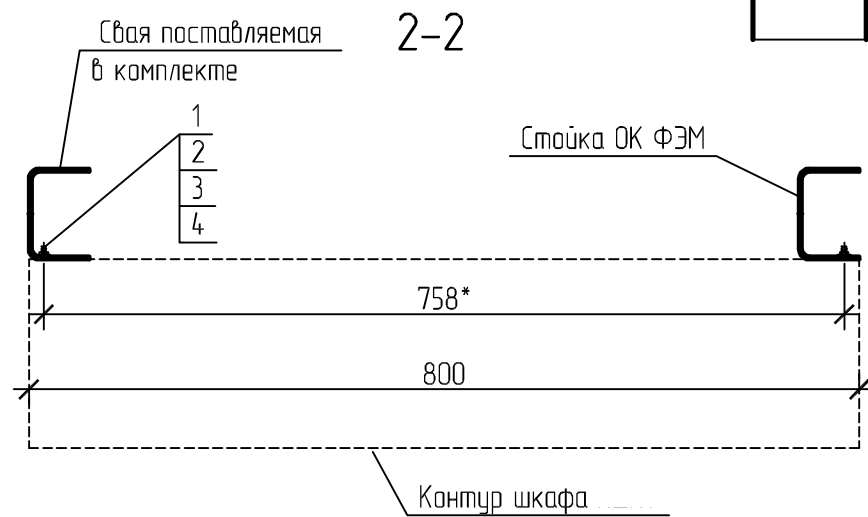

Спецификация элементов

64

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Крепление	132		
1	ГОСТ 7798-70	Болт М10х25	4	0,019	
2	ГОСТ 5915-70	Гайка М10	6	0,0086	
3	ГОСТ 11371-78	Шайба 10	12	0,004	
4	ГОСТ 6402-70	Шайба С10	6	0,0054	
5	ГОСТ 7798-70	Болт М10х16	2	0,013	
6	ТУ 36-1434-82	С-профиль К110ц УТ15 С245 ГОСТ 27772-88* L=1100	1	0,324	

* - размер уточнить при монтаже.

1 За отметку 0,000 принят уровень земли.

2 На поверхности С-профилей и швеллеров нанести газотермическое цинковое покрытие (t=200-250 мкм).

3 Толщина С-профиля t=3 мм.

4 Обработать Цианолом поврежденные в процессе монтажа антикоррозионные покрытия деталей, а так же сами установленные крепежные элементы.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N. док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Грицуца		<i>Грицуца</i>	15.08.19			Стадия	Лист
Рук. группы		Коваленко		<i>Коваленко</i>	15.08.19			Р	-
Гл. спец.		Сузутский		<i>Сузутский</i>	15.08.19				1
Нач. отд.		Штоль		<i>Штоль</i>	15.08.19				
Н. контр.		Штоль		<i>Штоль</i>	15.08.19				
ГИП		Кондратьев		<i>Кондратьев</i>	15.08.19				