







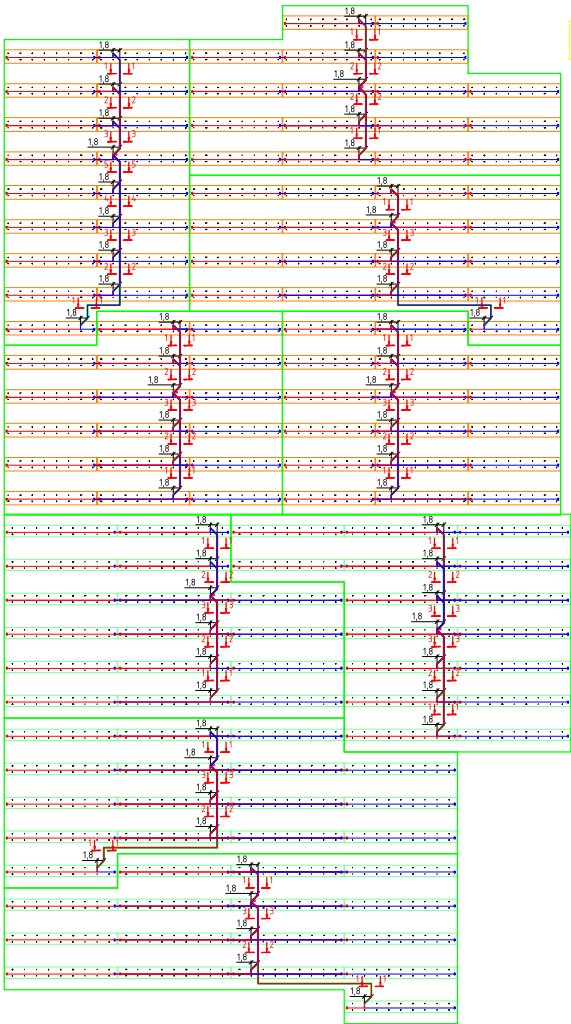

- Односторонние ФЭМ
- Двусторонние ФЭМ
- инвертор и его порядковый номер
- группа столов инвертора
- кабель Solar (+)
- кабель Solar (-)
- траншея для кабелей 1,5 кВ

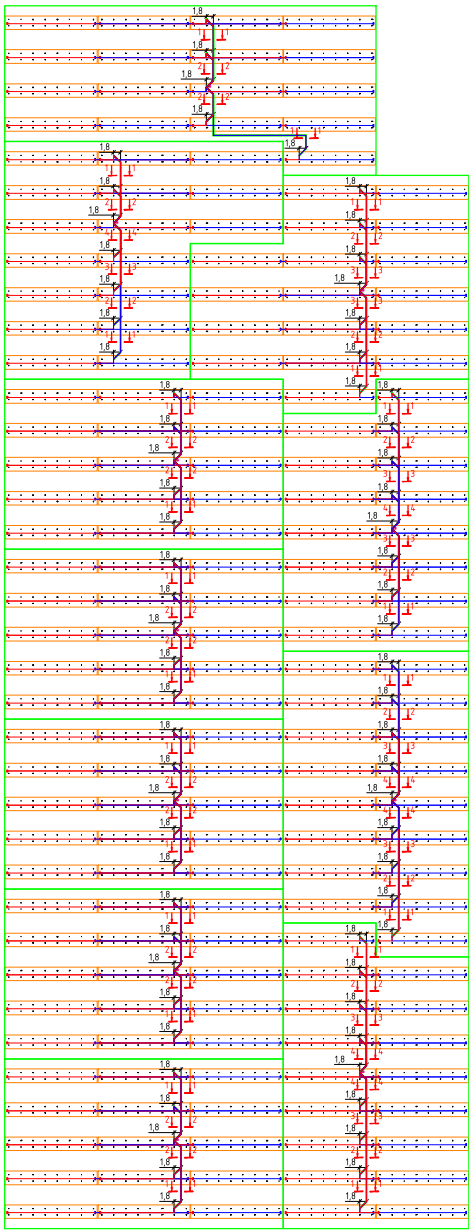

Эскиз
Пересечение кабельной линии "Solar" с кабельными линиями "Инвертор - КТП"



						20213/ЛСТ-ПК1-СЭС-П-ИОС15.ГЧ.001					
						ООО Авелар Солар Технолоджи					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Экспертная СЭС 115,6 МВт. I пусковой комплекс 78 МВт (1 этап - 18 МВт, 2 этап - 15 МВт, 3 этап - 15 МВт, 4 этап - 15 МВт, 5 этап - 15 МВт)	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.		Сайкин					П		1		
Н. контр.		Бондаренко				План кабельных трасс 1,5 кВ типового поля КТП	АО "Энергосервис Юга"				
Умб.		Аммураев									